Studnia S6. Ø800 na preizolowane zawory odcinające wraz z odpowietrzeniem DN65

Przekrój A-A

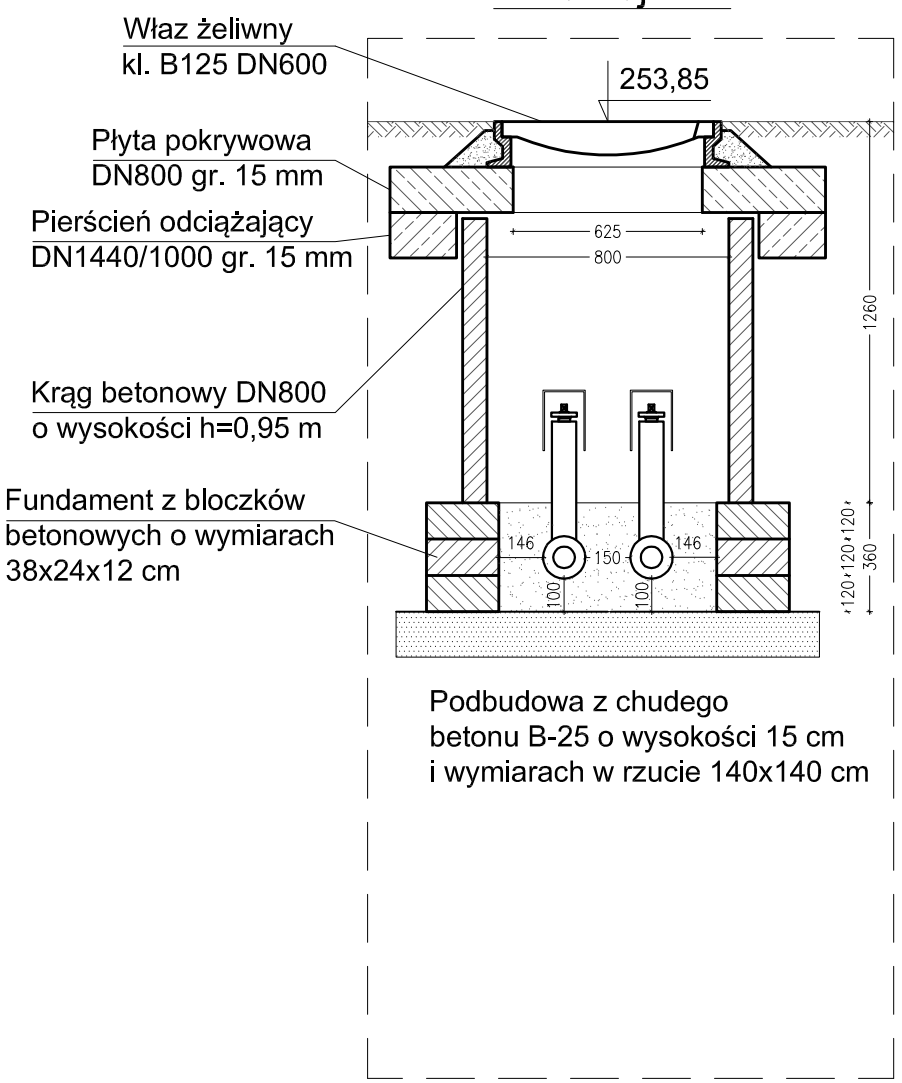

Przekrój B-B

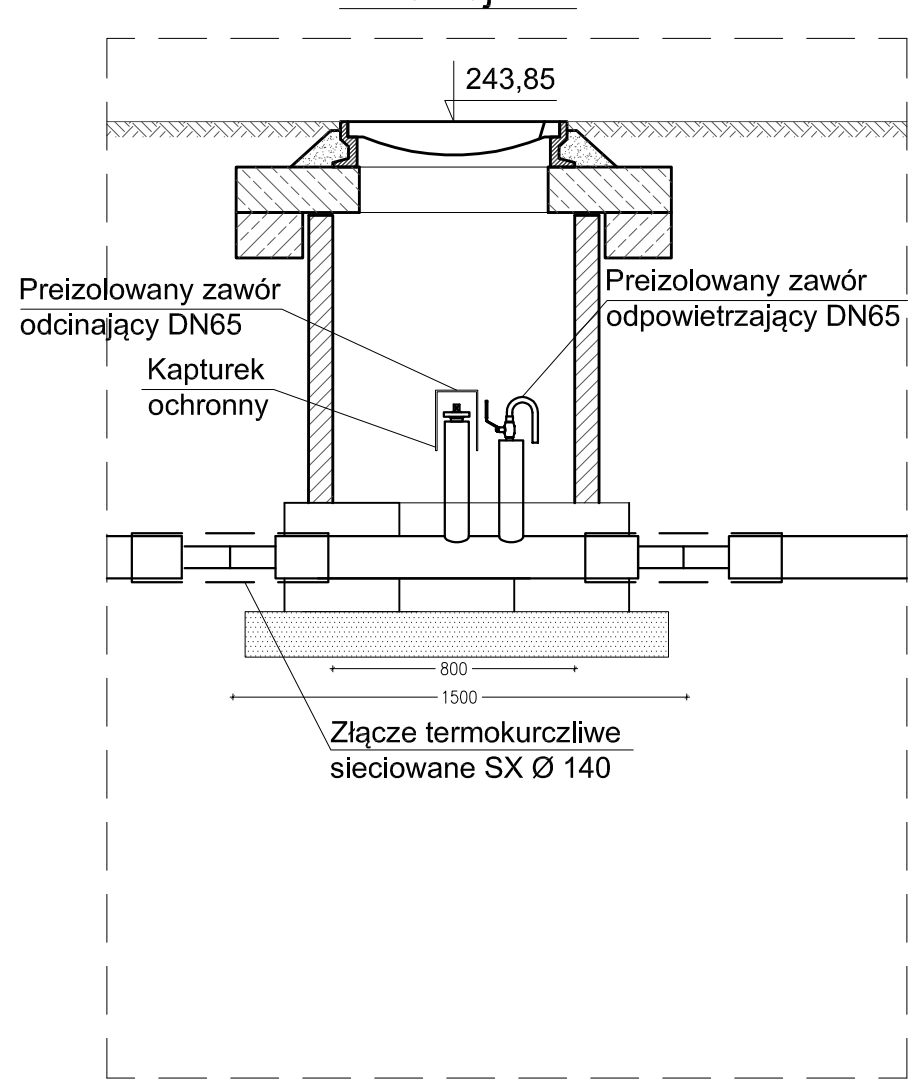

Uwaga:

- Studzienki ciepłownicze zaizolować przeciwwilgociowo od strony gruntu bitumiczną masą uszczelniającą
- Fundament z bloczków betonowych posadowić na warstwie podbudowy z chudego betonu B-25 o grubości 15cm
- Kręgi betonowe wykonać z betonu zbrojonego B45 zgodnie z BN-86/8971-08 i warunków PN-EN 1917 w oparciu o normę DIN 4034
- Płyta pokrywowa - płyta żelbetowa okrągła z otowrem centrycznym z betonu B-25
- Właz ustabilizować betonem B-25
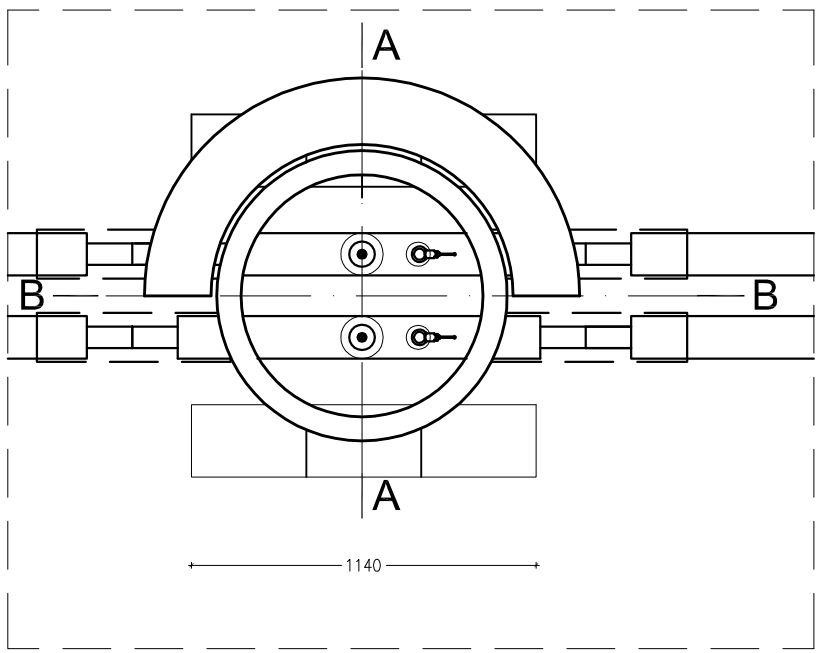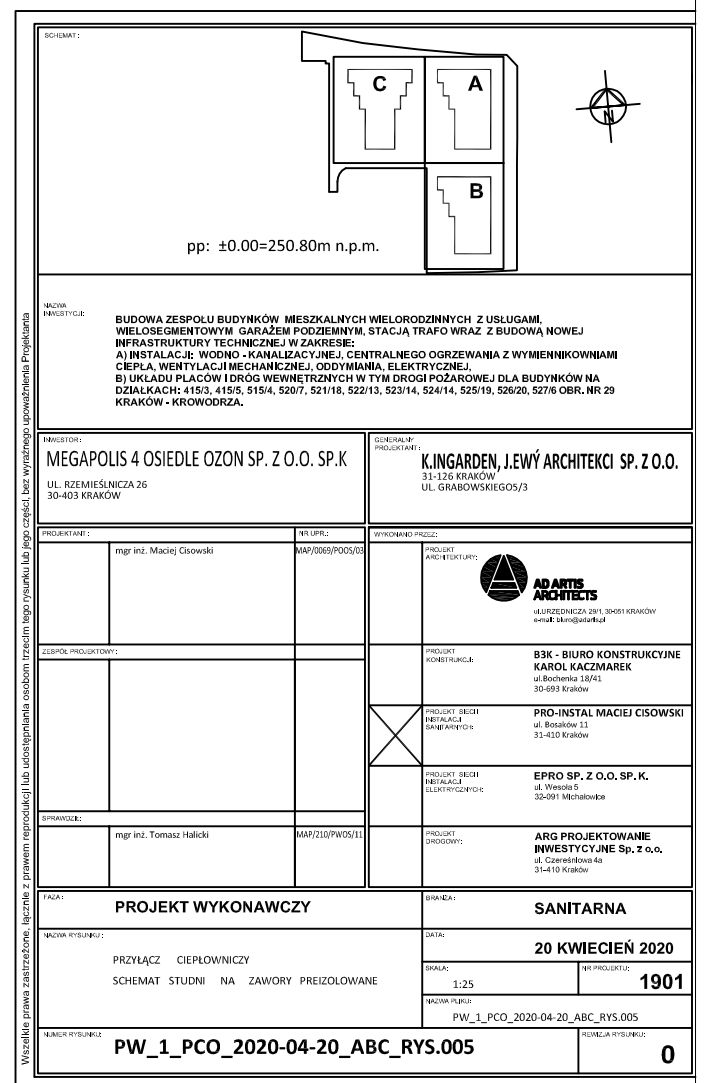
Widok z góry