


TABLICA TW

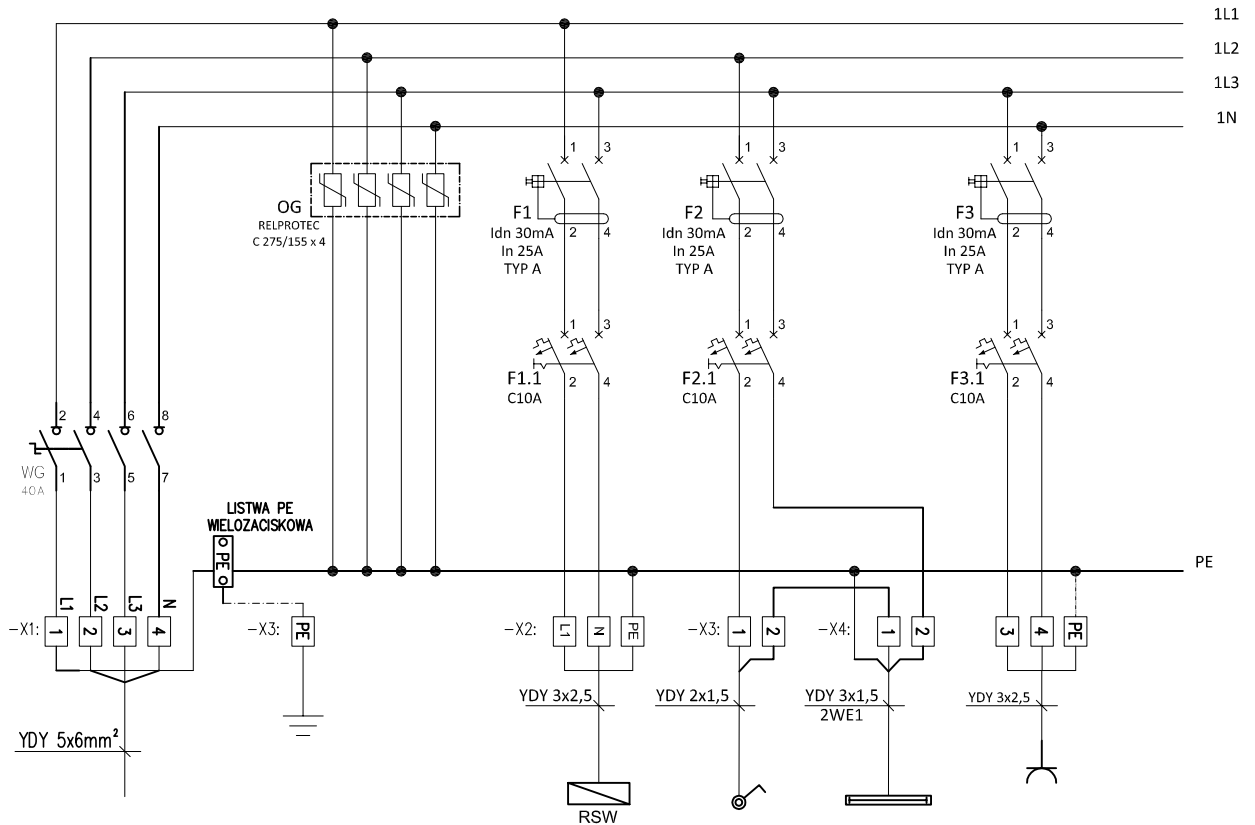

Wymagane parametry zasilania:
Napięcie - 3x400V
Moc obliczeniowa - 6,5kW
Zabezpieczenie - 16A zwłoczne
układ sieci - TN-S

temat:	Projekt budowlano–wykonawczy wymiennikowni dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 187, obręb 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ulicy Zbożowej w Krakowie.			Nr rys.: E4.1
nazwa rysunku:	SCHEMAT TABLICY TW			skala: –
adres inwestycji:	dz. nr 187 obr. 45, j.ew. Krowodrza przy ul. Zbożowej w Krakowie			
zespół projektowy:	tytuł, imię, nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:	branża: AKPIA
projektował:	mgr inż. Paweł Pawłowski	SWK/PWOE/0099/12		data: 08.2020