Płaszcz osłonowy Øzewn. [mm]	A [mm]
90 ÷ 225	150
250 ÷ 560	250
630 ÷ 1400	300

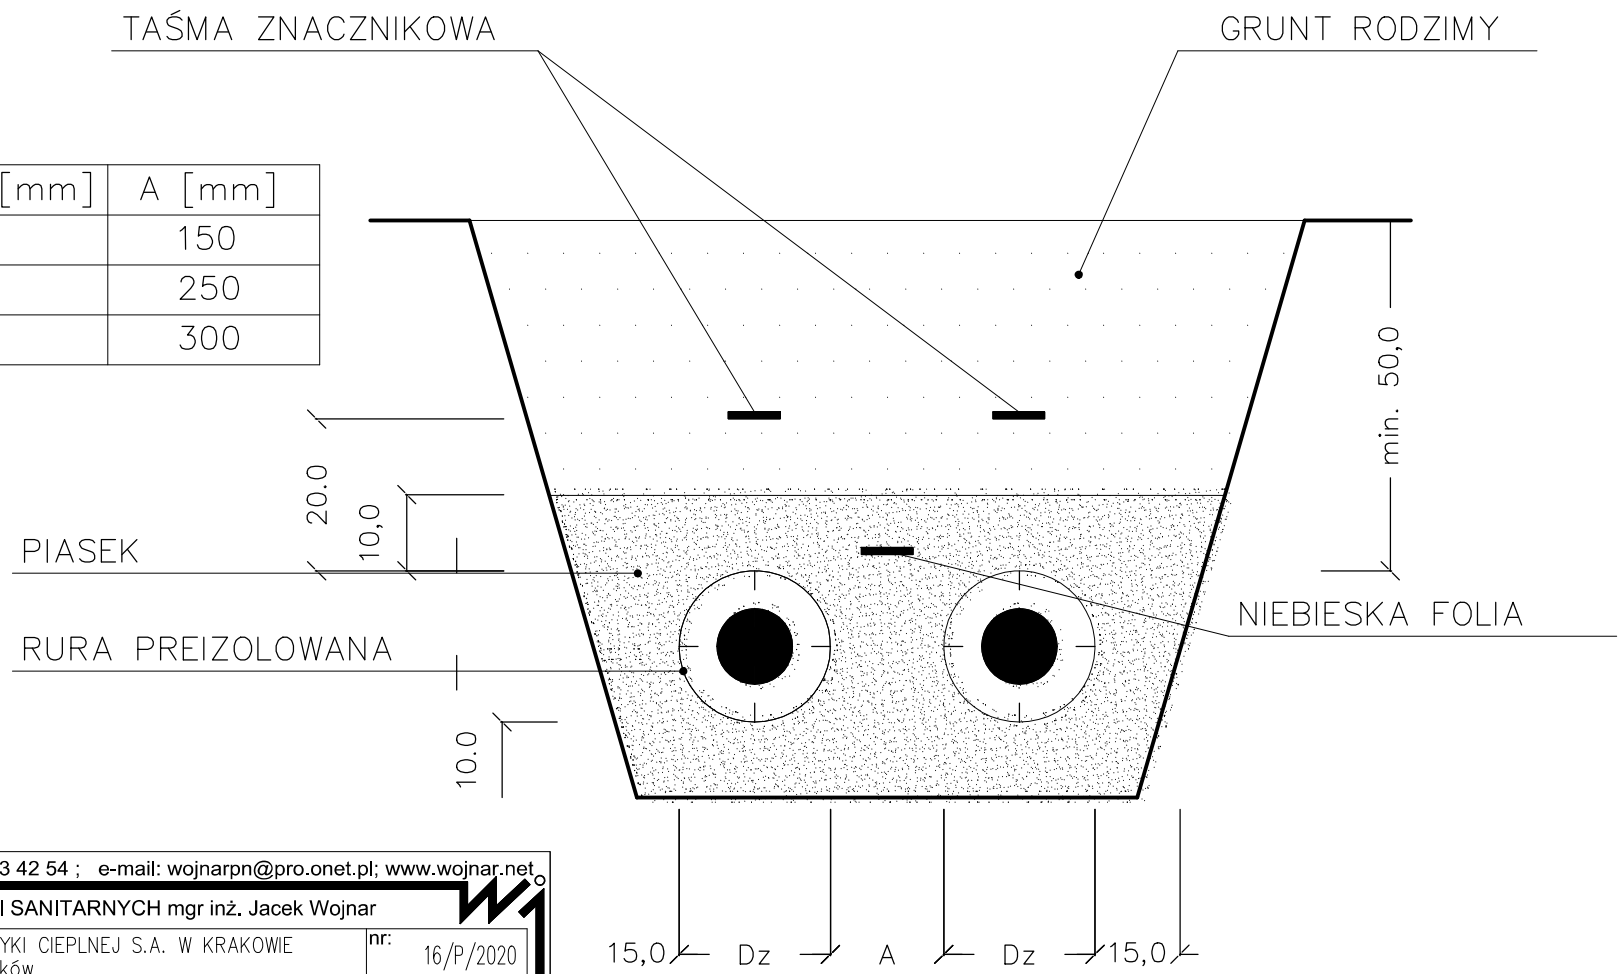

Rurę Arot wraz z kablami układać w podsypce rur preizolowanych

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE Al. Jana Pawła II 188, 30–969 Kraków	nr:	16/P/2020
obiekt:	PRZYŁĄCZE CIEPLNE W KRAKOWIE – MAGISTRALA PÓŁNOC	data:	2020
faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
temat:	PRZEBUDOWA/BUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDNKÓW PRZY UL. NA SZAŃIEC 6 ORAZ NA SZAŃIEC 8 W KRAKOWIE	skala:	----
rysunek:	**PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU**	nr rys.:	T-1.
projektant:	mgr inż. JACEK WOJNAR Projektant instalacji sanitarnych upr. proj. UAN I-8340/A-186/88 upr. wyk. UAN-7342-33/93	zespół projektowy:	mgr inż. Bartłomiej Chmura mgr inż. Sylwia Jackowska