






Węzeł cieplny w budynku przy ul. Madalińskiego 17

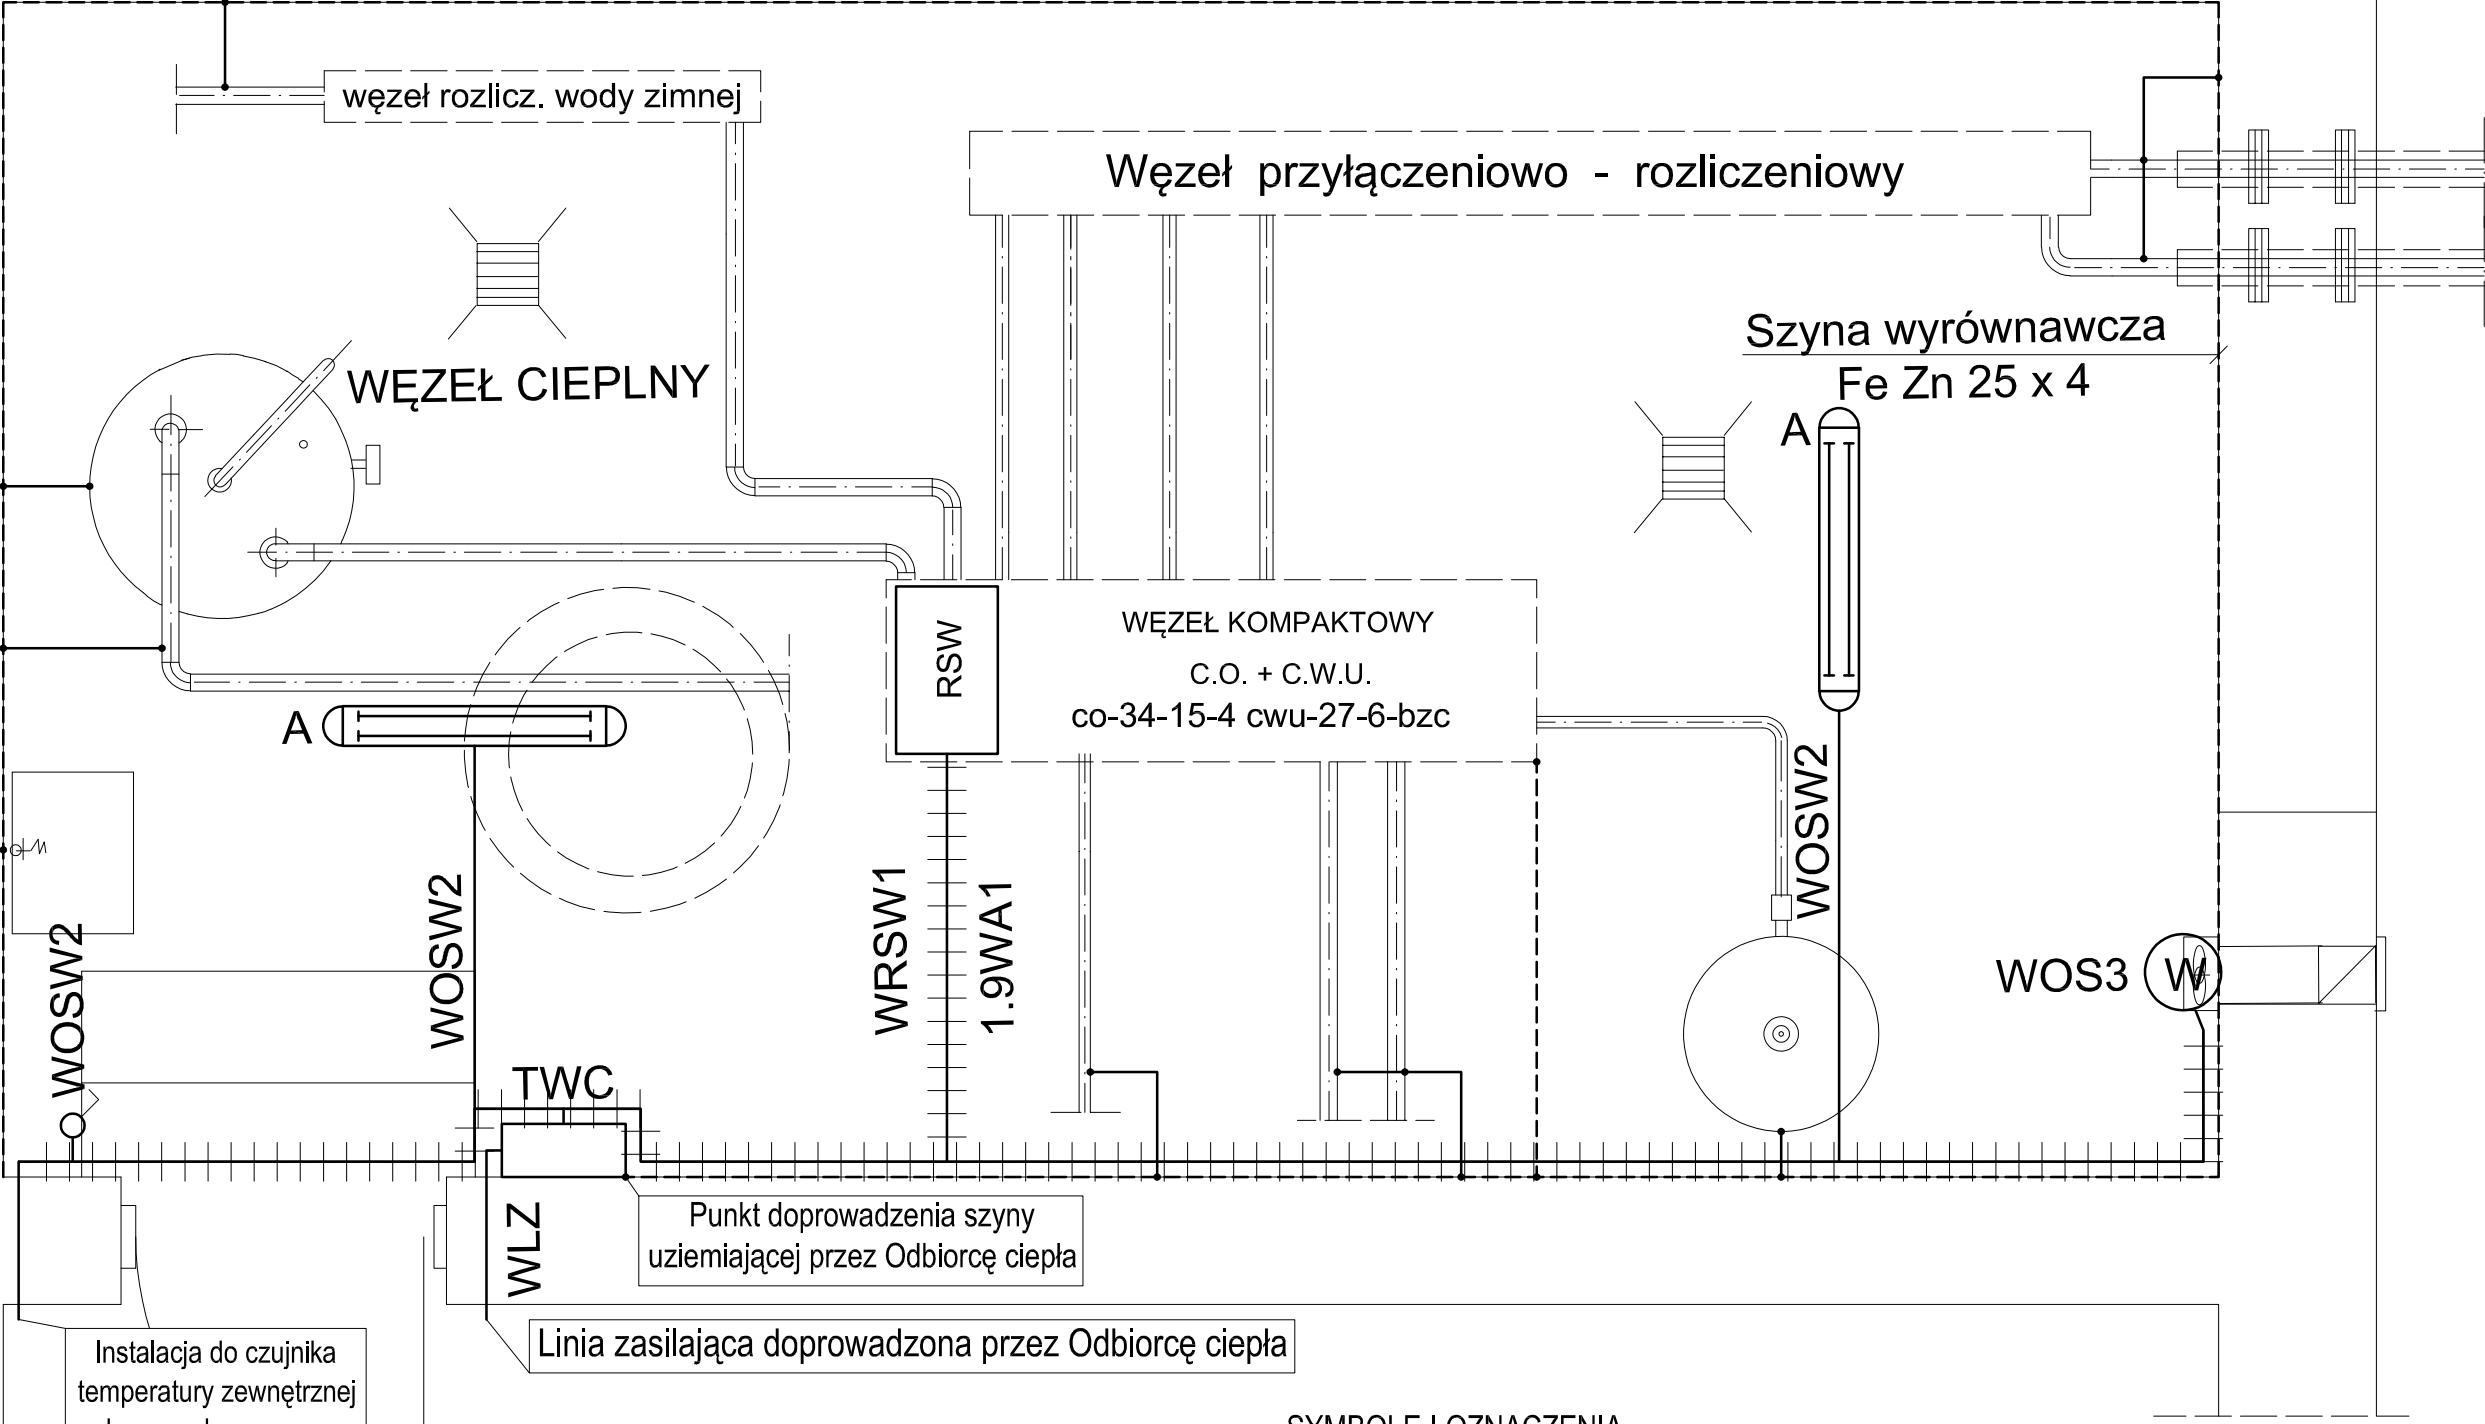

SYMBOLE I OZNACZENIA

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
|  | — Oprawa oświetleniowa typu PO 240 | RSW | — Tablica kompaktu |
|  | — Łącznik klawiszowy jednobiegunowy hermetyczny 6 A, 230 V | Tzew | — Czujnik temperatury zewnętrznej |
| TWC | — Tablica rozdzielcza wymiennikowni | WLZ | — Wewnętrzna linia zasilająca |
|  | — Wentylator osiowy (wg projektu technologicznego) | ----- | — Szyna uziemiająca |
| | |  | — Drabinka kablowa |

SZYBKE WYŁĄCZANIE

TN - S