


# MADALIŃSKIEGO 19

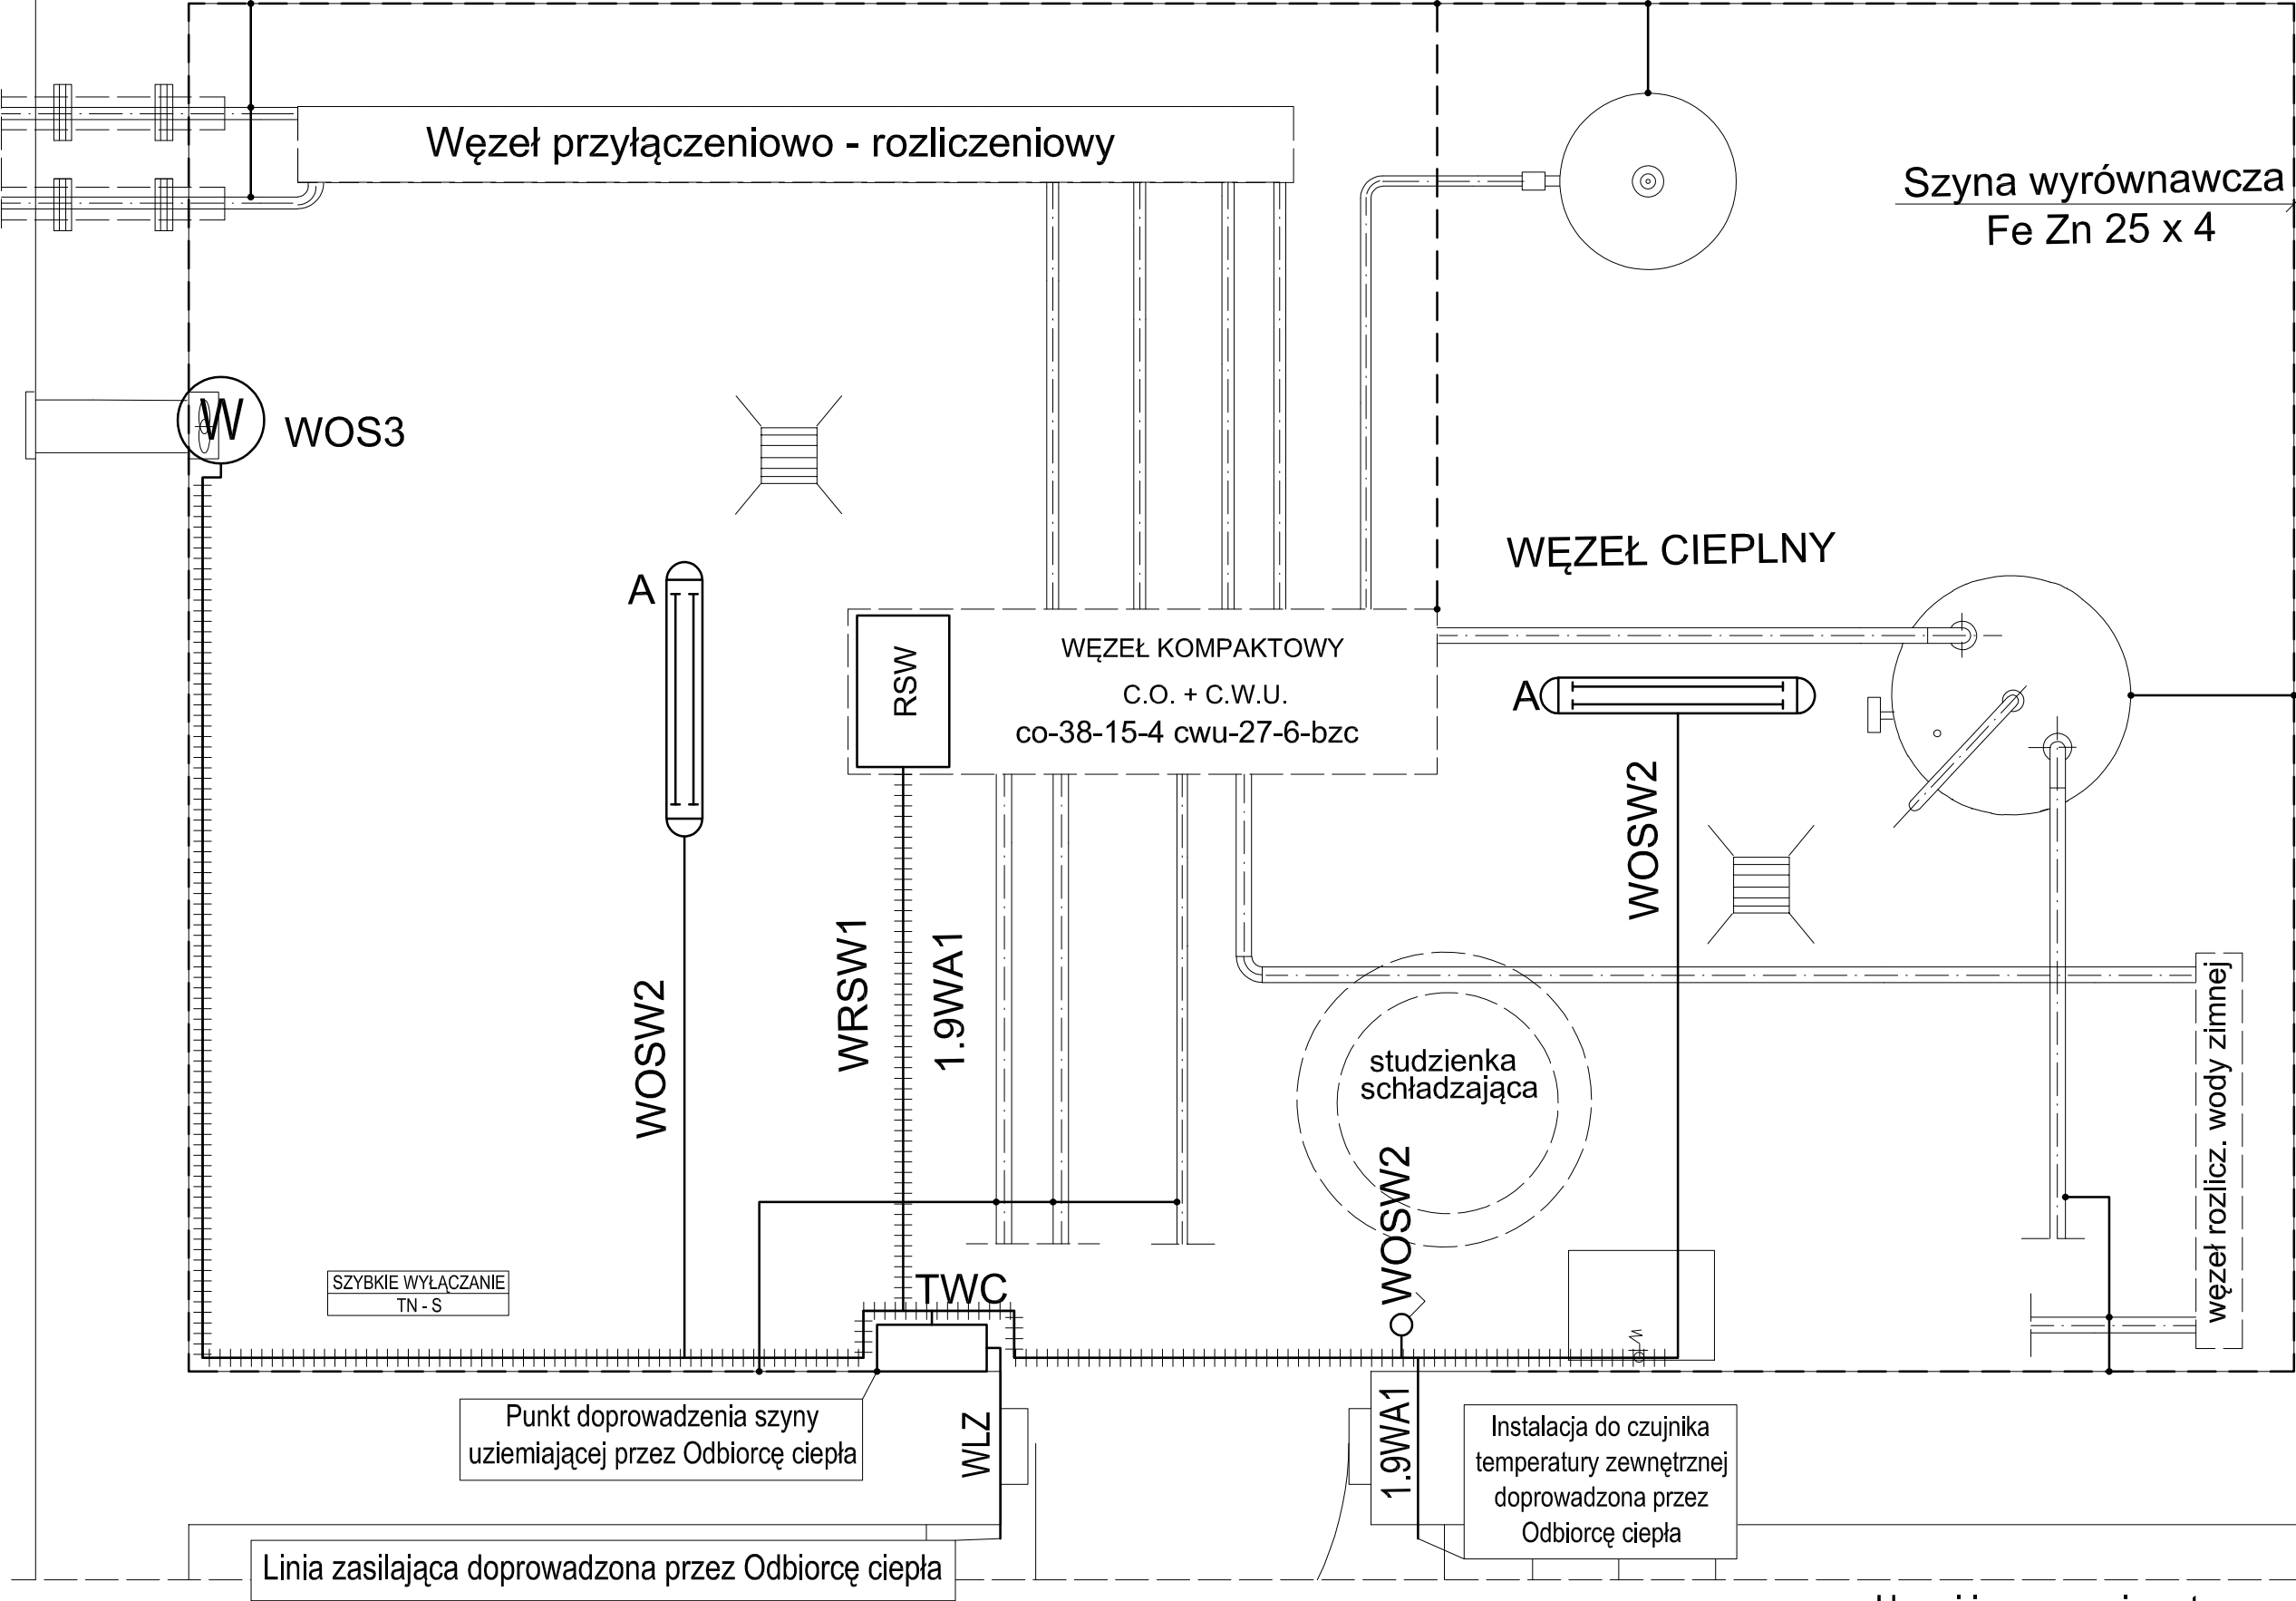

Szyna wyrównawcza  
Fe Zn 25 x 4

WĘZEŁ CIEPLNY

WĘZEŁ KOMPAKTOWY  
C.O. + C.W.U.  
co-38-15-4 cwu-27-6-bzc

studzienka  
schładzająca

węzeł rozlicz. wody zimnej

SZYBKE WYŁĄCZANIE  
TN - S

Punkt doprowadzenia szyny  
uziemiającej przez Odbiorcę ciepła

TWC

WLZ

Instalacja do czujnika  
temperatury zewnętrznej  
doprowadzona przez  
Odbiorcę ciepła

Uwagi i oznaczenia patrz rys. nr 2A