


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Wyłącznik główny zabudować na lewej ścianie obudowy.
Rozdzielnicę wykonać w sposób zapewniający IP nie gorsze niż 44.

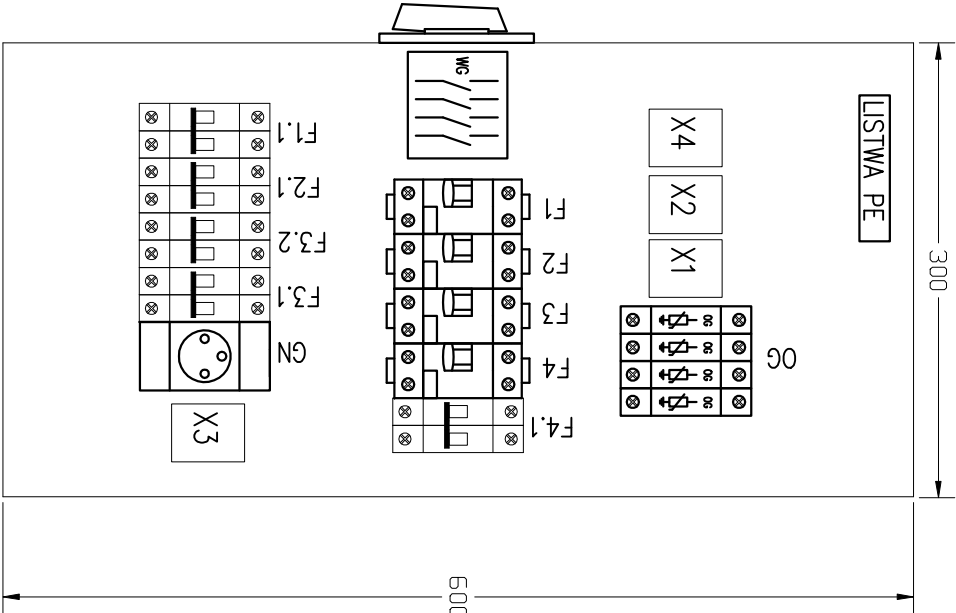

Drzwiczki w tym rzędzie zastosować nieprzezroczyste. Dopuszczalne malowanie lub okleina – po stronie wewnętrznej

Data: 07.2021	Investor:	Instalacje elektryczne i automatyki węzła ciepłego - bud. CD		Proj.:	Nr rys. i ark.:
Stadium: PW	GO SP. Z O.O. SKA Ul. Kurniki 3 31-156 Kraków	Kraków, ul. Bociana, dz. nr 166, 167, 168, 169, 170 i inne obr. 43 j.e. Krowodrza		L. Ostachowski upr. nr BPP-Lpr. 341/79	4.2
		Rozdzielnica TW - zabudowa			

Pełne dane inwestycji podano na stronie tytułowej projektu