


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Schemat orientacyjny – zawiera
wyliczone kluczowe elementy

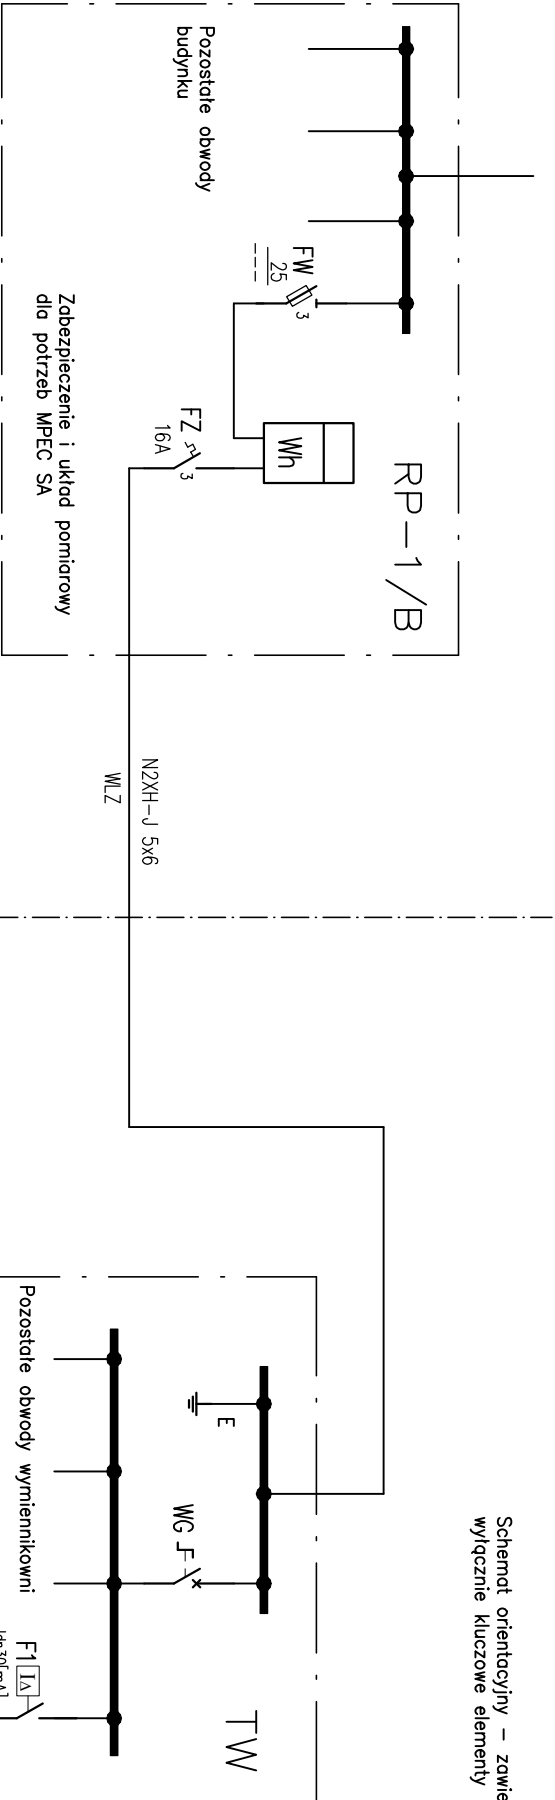

Rozdzielnica SEGMENTU B ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE GARAŻY


Zasilanie i opomiarowanie węzła zostanie wykonane we własnym zakresie przez Właściciela Obiektu

Zasilanie wymiennikowni nie wchodzi w zakres opracowania.
Zasilanie wykonać zgodnie z wymaganiami MPEC SA

Wytyczne:
Moc obliczeniowa: 7kW
Napięcie: 3x400V/AC
Zabezpieczenie nadprądowe zalicznikowe: 16A
Układ sieci: TN-S

SIEĆ TN-S
szybkie wyłączenie

Wymiennikownia. Zakres opracowania

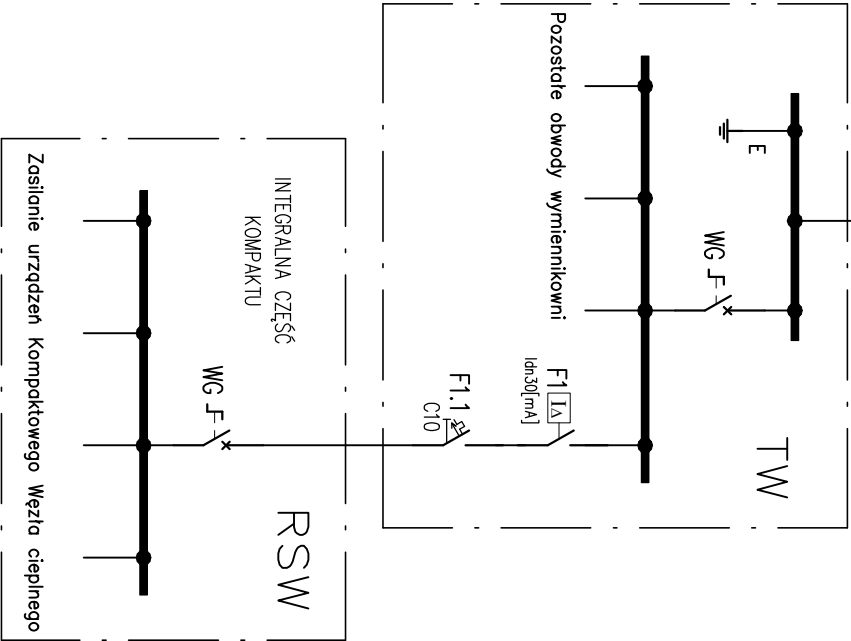

Data: 07.2021	Investor:	Instalacje elektryczne i automatyki węzła ciepłego - bud. B	Proj.:	Nr rys. i ark.:
Stadium: PW	GO SP. Z O.O. SKA Ul. Kurniki 3 31-156 Kraków	Kraków, ul. Bociana, dz. nr 166, 167, 168, 169, 170 i inne obr. 43 j.e. Krowodrza	L. Ostachowski upr. nr BPP-41pr. 341/79	3.1