


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

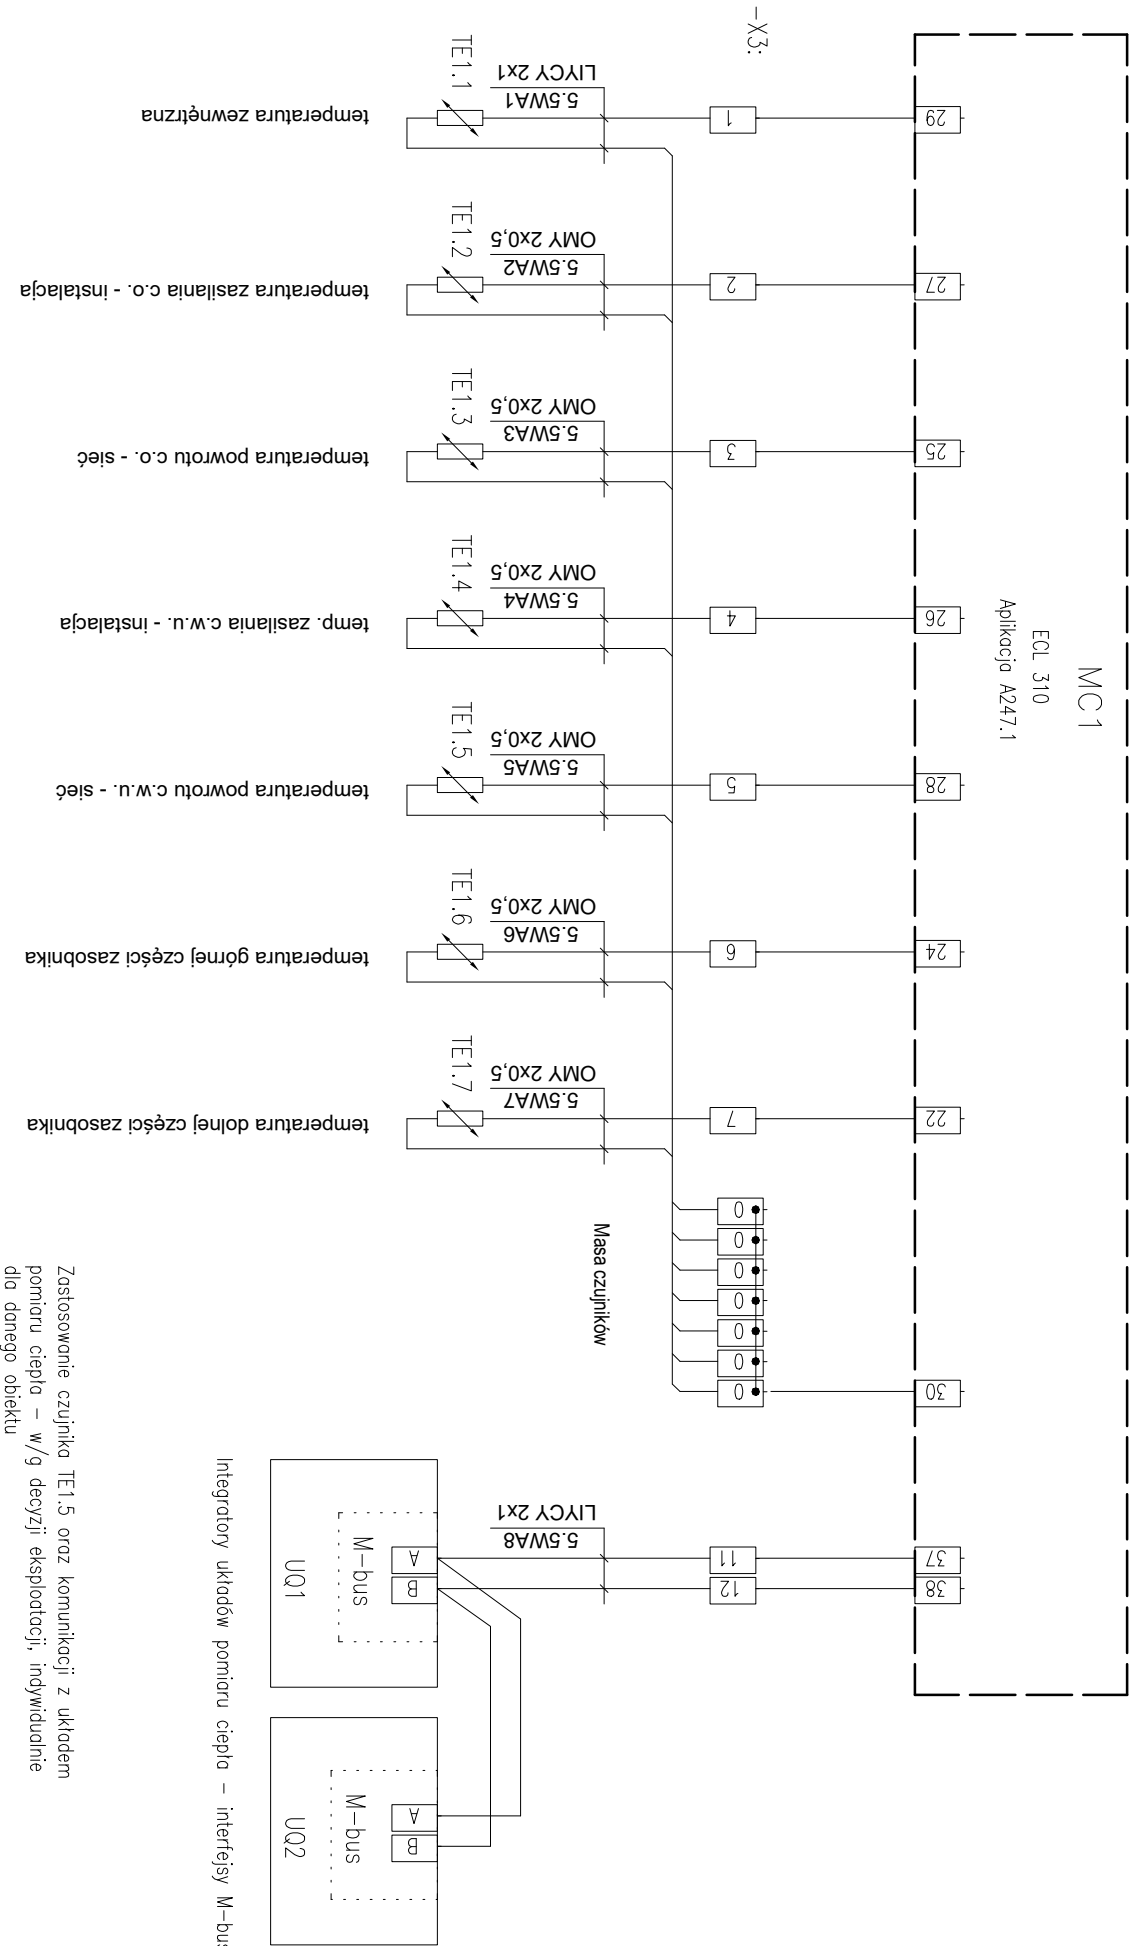

Zastosowanie czujnika TE1.5 oraz komunikacji z układem pomiaru ciepła – w/g decyzji eksploatacji, indywidualnie dla danego obiektu

Data: 07.2021	Investor:	Instalacje elektryczne i automatyki węzła ciepłego - bud. B	Proj.:	Nr rys. i ark.:
Stadium: PW	GO SP. Z O.O. SKA Ul. Kuniki 3 31-156 Kraków	Kraków, ul. Bociana, dz. nr 166, 167, 168, 169, 170 i inne obr. 43 j.e. Krowodrza	Pełne dane inwestycji podano na stronie tytułowej projektu	5.5
		Rozdzielnica RSW - pomiary temperatur	L. Ostachowski upr. nr BPP-Ljpc.341/79	