
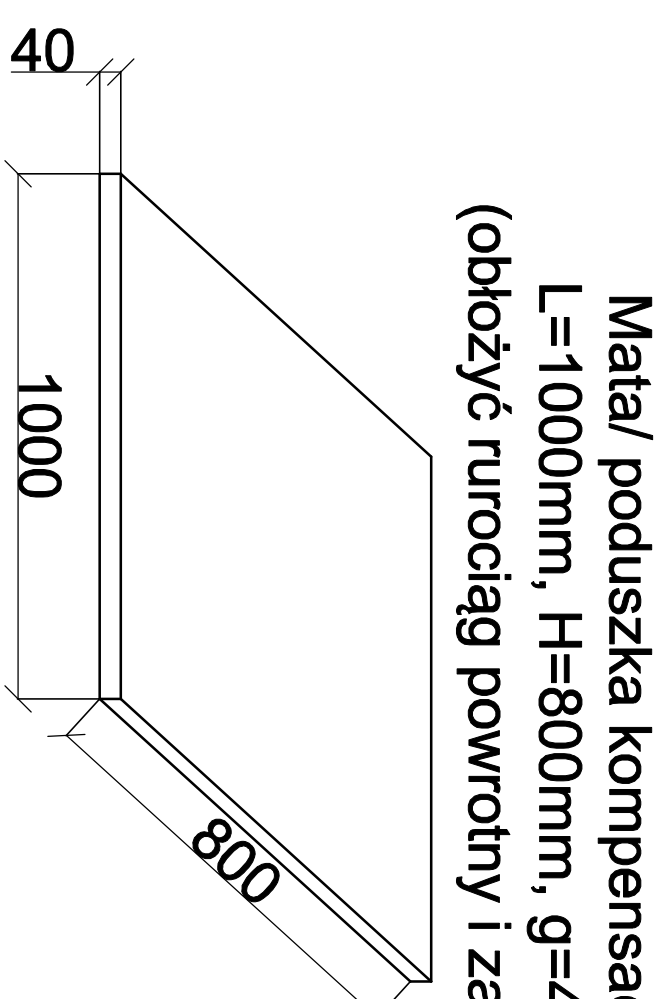


Zabezpieczenie stref kompensacyjnych poduszkami PUR

proj. rurociąg powrotny

2019年12月

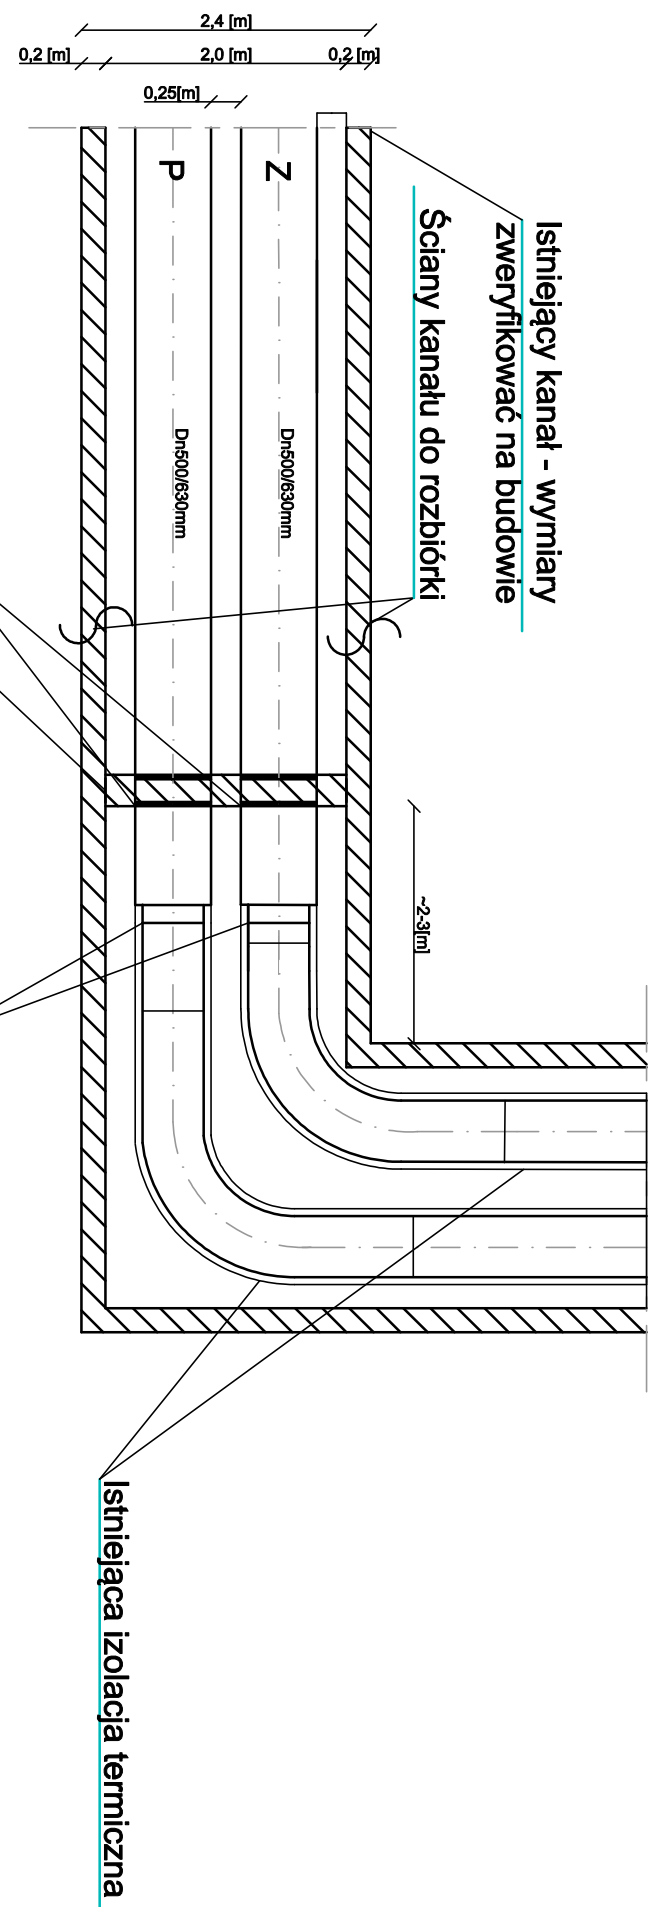

Schemat połączenia sieci preizolowanej z siecią tradycyjną (w kanale) pkt. 27

Mata/ poduszka kompensacyjna
L=1000mm, H=800mm, g=40mm
(obłożyc rurociąg powrotny i zasilający)

[illegible]